

### 月別 環境測定記録(管理型)

施設の住所	宮城県仙台市青葉区芋沢字青野木109-1	施設名	株式会社ジャパンクリーン東北事業部 管理型最終処分場
測定した機器のメーカー名	理研計器株式会社	型式名	GX-2009(TYPE A/H)


#### 平成 26年度 測定結果

測定月日 測定箇所 測定項目	4月						5月						6月						7月						8月						9月					
	①	②	③	④	⑤	平均	①	②	③	④	⑤	平均	①	②	③	④	⑤	平均	①	②	③	④	⑤	平均	①	②	③	④	⑤	平均	①	②	③	④	⑤	平均
硫化水素(H <sub>2</sub> S) 10ppm未満																																				
一酸化炭素(CO) 25ppm未満																																				
可燃性ガス(CH <sub>4</sub> ・HC) 10%LEL未満																																				
酸素(O <sub>2</sub> ) 18.0vol%以上																																				
臭気																																				
その他 異常																																				

測定月日 測定箇所 測定項目	10月						11月						12月						1月						2月						3月					
	①	②	③	④	⑤	平均	①	②	③	④	⑤	平均	①	②	③	④	⑤	平均	①	②	③	④	⑤	平均	①	②	③	④	⑤	平均	①	②	③	④	⑤	平均
硫化水素(H <sub>2</sub> S) 10ppm未満							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一酸化炭素(CO) 25ppm未満							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
可燃性ガス(CH <sub>4</sub> ・HC) 10%LEL未満							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
酸素(O <sub>2</sub> ) 18.0vol%以上							20.9	20.9	20.9	20.9	20.9	20.9	20.5	20.6	20.6	20.5	20.5	20.5	19.6	19.6	19.8	19.8	19.9	19.7	18.9	19.1	19.3	19.3	19.0	19.1	18.8	18.8	19.0	18.9	18.9	18.9
臭気							無	無	無	無	無		無	無	無	無	無		無	無	無	無	無		無	無	無	無	無		無	無	無	無	無	
その他 異常							無	無	無	無	無		無	無	無	無	無		無	無	無	無	無		無	無	無	無	無		無	無	無	無	無	

測定位置(図面や写真を添付)

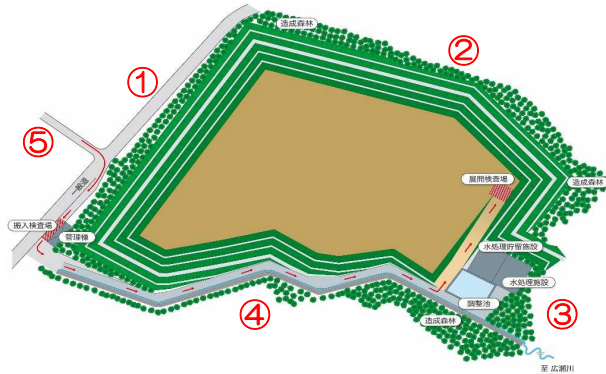

特記事項

## 月別 環境測定記録(管理型)

施設の住所	宮城県仙台市青葉区芋沢字青野木109-1	施設名	株式会社ジャパンクリーン東北事業部 管理型最終処分場
測定した機器のメーカー名	理研計器株式会社	型式名	GX-2009(TYPE A/H)


### 平成 27年度 測定結果

測定月日 測定箇所 測定項目	4月						5月						6月						7月						8月						9月					
	①	②	③	④	⑤	平均	①	②	③	④	⑤	平均	①	②	③	④	⑤	平均	①	②	③	④	⑤	平均	①	②	③	④	⑤	平均	①	②	③	④	⑤	平均
硫化水素(H <sub>2</sub> S) 10ppm未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一酸化炭素(CO) 25ppm未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
可燃性ガス(CH <sub>4</sub> +HC) 10%LEL未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
酸素(O <sub>2</sub> ) 18.0vol%以上	19.4	19.4	19.3	19.5	19.7	19.4	19.4	19.3	19.3	19.4	19.3	19.3	20.5	20.3	20.3	20.5	20.5	20.4	19.5	19.5	19.5	19.5	19.5	19.5	19.9	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	21.0	20.9	21.0	21.0	20.9	20.9
臭気	無	無	無	無	無		無	無	無	無	無		無	無	無	無	無		無	無	無	無	無		無	無	無	無	無		無	無	無	無	無	
その他 異常	無	無	無	無	無		無	無	無	無	無		無	無	無	無	無		無	無	無	無	無		無	無	無	無	無		無	無	無	無	無	

測定月日 測定箇所 測定項目	10月						11月						12月						1月						2月						3月					
	①	②	③	④	⑤	平均	①	②	③	④	⑤	平均	①	②	③	④	⑤	平均	①	②	③	④	⑤	平均	①	②	③	④	⑤	平均	①	②	③	④	⑤	平均
硫化水素(H <sub>2</sub> S) 10ppm未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一酸化炭素(CO) 25ppm未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
可燃性ガス(CH <sub>4</sub> +HC) 10%LEL未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
酸素(O <sub>2</sub> ) 18.0vol%以上	20.9	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	20.9	20.9	20.9	20.9	20.9	20.9	20.9	20.9	20.9	20.9	20.9	20.9	20.4	20.3	20.5	20.4	20.4	20.4	19.7	19.7	19.9	19.8	19.8	19.8	19.6	19.7	19.8	19.8	19.7	19.7
臭気	無	無	無	無	無		無	無	無	無	無		無	無	無	無	無		無	無	無	無	無		無	無	無	無	無		無	無	無	無	無	
その他 異常	無	無	無	無	無		無	無	無	無	無		無	無	無	無	無		無	無	無	無	無		無	無	無	無	無		無	無	無	無	無	

測定位置(図面や写真を添付)

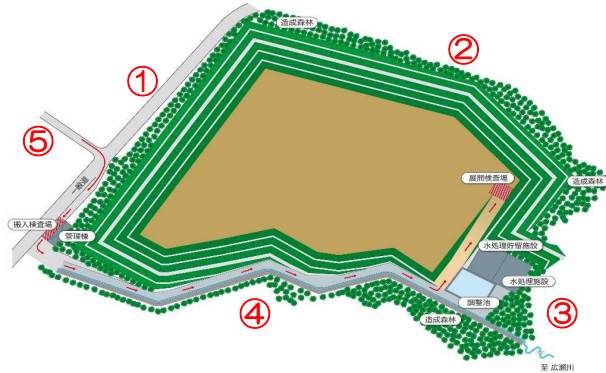

特記事項

### 月別 環境測定記録(管理型)


施設の住所	宮城県仙台市青葉区芋沢字青野木109-1	施設名	株式会社ジャパנקリーン東北事業部 管理型最終処分場
測定した機器のメーカー名	理研計器株式会社	型式名	GX-2009(TYPE A/H)

#### 平成 28年度 測定結果

測定月日 測定箇所 測定項目	4月						5月						6月						7月						8月						9月					
	①	②	③	④	⑤	平均	①	②	③	④	⑤	平均	①	②	③	④	⑤	平均	①	②	③	④	⑤	平均	①	②	③	④	⑤	平均	①	②	③	④	⑤	平均
硫化水素(H <sub>2</sub> S) 10ppm未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一酸化炭素(CO) 25ppm未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
可燃性ガス(CH <sub>4</sub> +HC) 10%LEL未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
酸素(O <sub>2</sub> ) 18.0vol%以上	19.7	19.7	19.8	19.7	19.7	19.7	19.8	19.8	19.9	19.9	19.8	19.8	19.8	19.7	19.7	19.7	19.7	19.7	19.5	19.5	19.6	19.5	19.6	19.5	19.5	19.5	19.5	19.6	19.5	19.5	19.5	19.5	19.6	19.6	19.5	19.5
臭気	無	無	無	無	無		無	無	無	無	無		無	無	無	無	無		無	無	無	無	無		無	有	無	有	無		無	有	無	有	無	
その他 異常	無	無	無	無	無		無	無	無	無	無		無	無	無	無	無		無	無	無	無	無		無	無	無	無	無		無	無	無	無	無	

測定月日 測定箇所 測定項目	10月						11月						12月						1月						2月						3月					
	①	②	③	④	⑤	平均	①	②	③	④	⑤	平均	①	②	③	④	⑤	平均	①	②	③	④	⑤	平均	①	②	③	④	⑤	平均	①	②	③	④	⑤	平均
硫化水素(H <sub>2</sub> S) 10ppm未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一酸化炭素(CO) 25ppm未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
可燃性ガス(CH <sub>4</sub> +HC) 10%LEL未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
酸素(O <sub>2</sub> ) 18.0vol%以上	19.7	19.7	19.8	19.8	19.7	19.7	19.9	19.9	20.1	20.1	20.0	20.0	20.0	19.9	19.9	20.0	19.9	19.9	19.8	19.7	19.9	19.9	19.8	19.8	20.0	19.9	19.9	19.9	20.1	19.9	20.5	20.4	20.5	20.5	20.5	20.5
臭気	無	有	無	有	無		有	有	無	有	無		無	有	無	有	無		無	有	無	有	無		無	有	有	有	無		有	有	無	有	無	
その他 異常	無	無	無	無	無		無	無	無	無	無		無	無	無	無	無		無	無	無	無	無		無	無	無	無	無		無	無	無	無	無	

測定位置(図面や写真を添付)

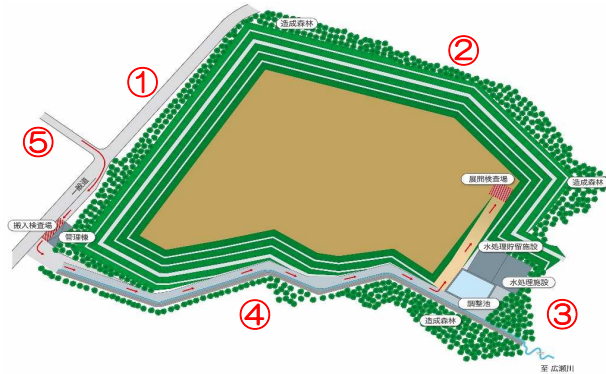

特記事項

## 月別 環境測定記録(管理型)


施設の住所	宮城県仙台市青葉区芋沢字青野木109-1	施設名	株式会社ジャパנקリーン東北事業部 管理型最終処分場
測定した機器のメーカー名	理研計器株式会社	型式名	GX-2009(TYPE A/H)

### 平成 29年度 測定結果

測定項目	4月						5月						6月						7月						8月						9月					
	①	②	③	④	⑤	平均	①	②	③	④	⑤	平均	①	②	③	④	⑤	平均	①	②	③	④	⑤	平均	①	②	③	④	⑤	平均	①	②	③	④	⑤	平均
硫化水素(H <sub>2</sub> S) 10ppm未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一酸化炭素(CO) 25ppm未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
可燃性ガス(CH <sub>4</sub> +HC) 10%LEL未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
酸素(O <sub>2</sub> ) 18.0vol%以上	19.9	19.9	19.9	19.9	20.0	19.9	19.9	20.0	19.9	19.9	20.0	19.9	19.5	19.5	19.5	19.5	19.5	19.5	19.2	19.2	19.2	19.2	19.2	19.2	19.0	19.0	19.1	19.0	19.1	19.1	19.0	19.0	19.0	19.0	19.1	19.0
臭気	無	有	無	有	無		無	有	無	有	無		有	有	無	無	無		有	有	有	無	無		無	有	無	有	無		有	有	有	有	無	
その他 異常	無	無	無	無	無		無	無	無	無	無		無	無	無	無	無		無	無	無	無	無		無	無	無	無	無		無	無	無	無	無	

測定項目	10月						11月						12月						1月						2月						3月					
	①	②	③	④	⑤	平均	①	②	③	④	⑤	平均	①	②	③	④	⑤	平均	①	②	③	④	⑤	平均	①	②	③	④	⑤	平均	①	②	③	④	⑤	平均
硫化水素(H <sub>2</sub> S) 10ppm未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																		
一酸化炭素(CO) 25ppm未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																		
可燃性ガス(CH <sub>4</sub> +HC) 10%LEL未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																		
酸素(O <sub>2</sub> ) 18.0vol%以上	19.7	19.7	19.8	19.8	19.7	19.7	20.3	20.3	20.4	20.4	20.3	20.3	20.5	20.5	20.5	20.5	20.5	20.5																		
臭気	無	有	無	有	無		無	有	有	有	無		無	有	有	有	無																			
その他 異常	無	無	無	無	無		無	無	無	無	無		無	無	無	無	無																			

測定位置(図面や写真を添付)

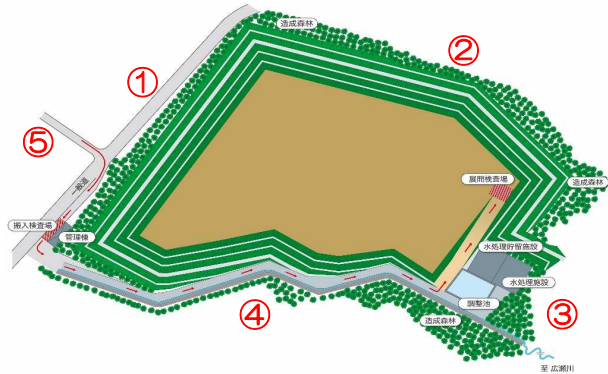

特記事項